





○ モニタリング結果(地下水) 発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素の濃度の推移

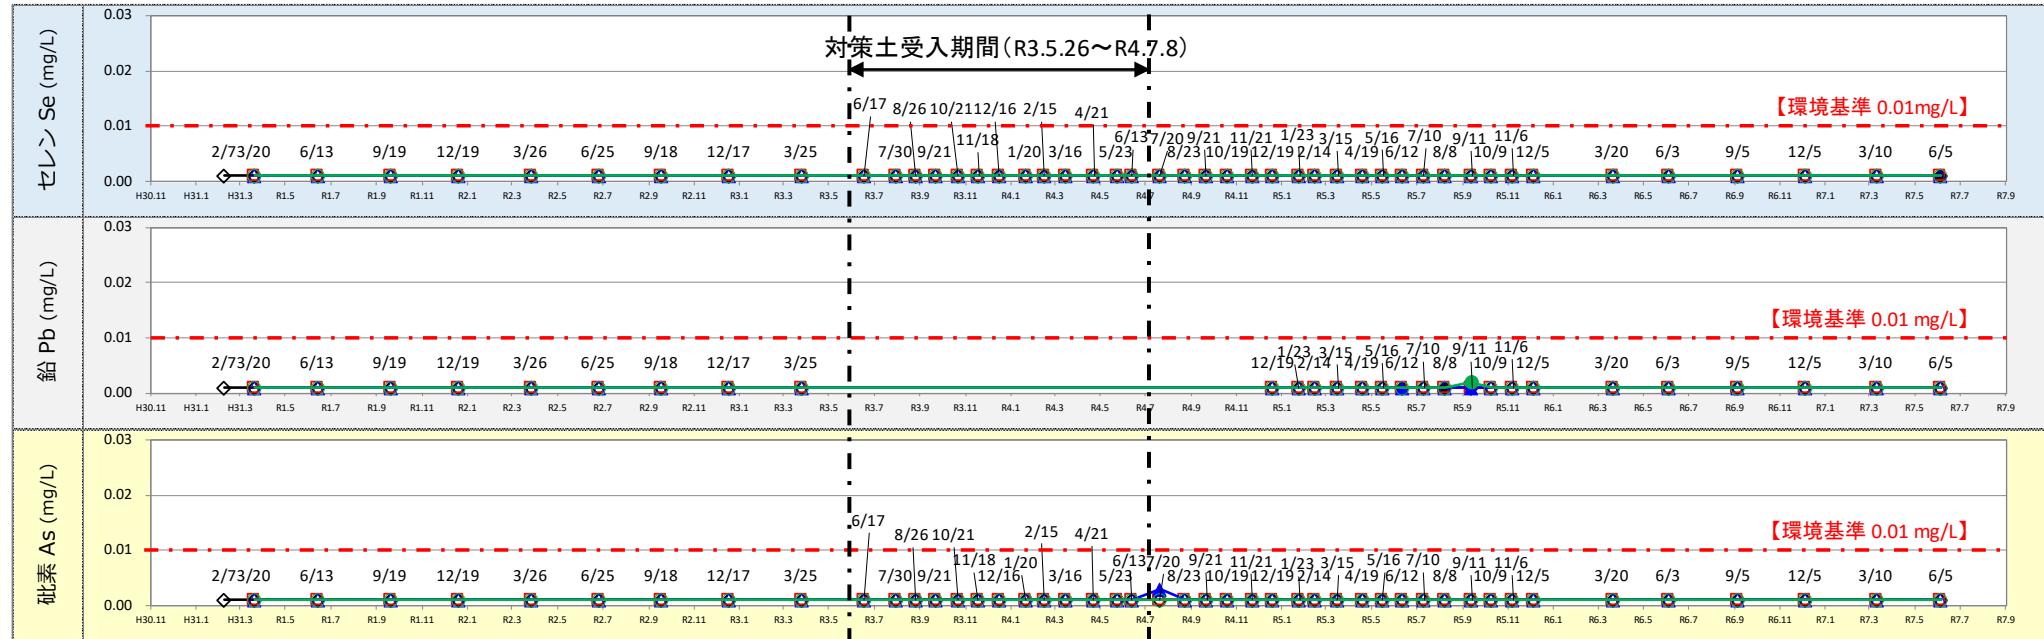

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※盛土の造成を完了したため、R6.1以降は年4回の測定頻度に変更しています。

○ モニタリング結果(河川水)
 発生土受入地におけるセレン・鉛・砒素の濃度の推移

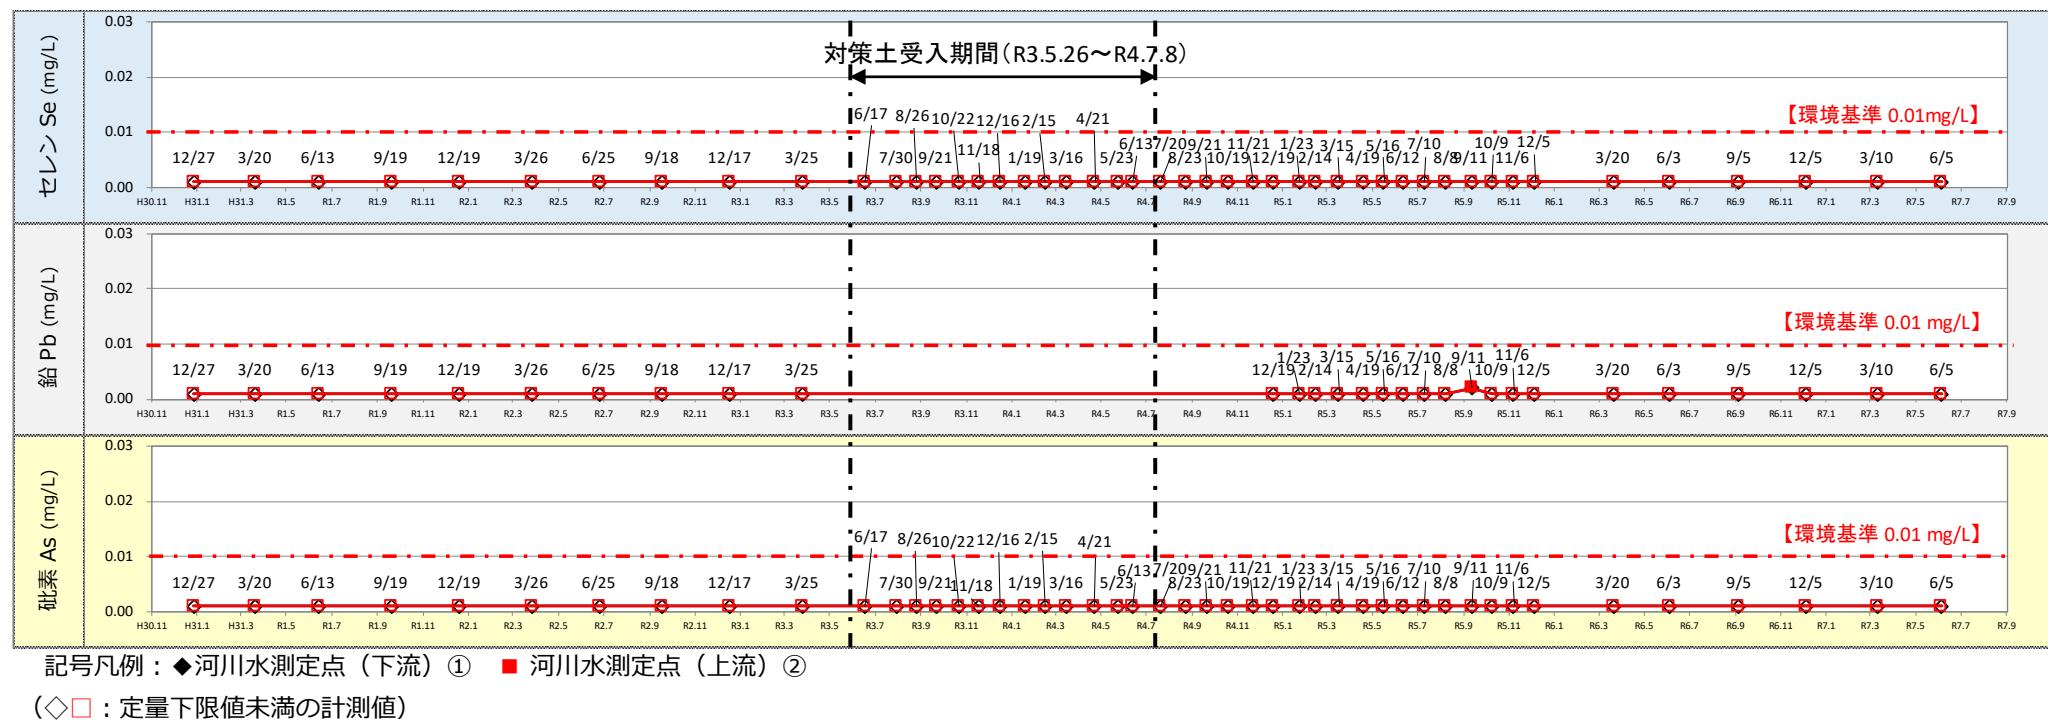

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※盛土の造成を完了したため、R6.1以降は年4回の測定頻度に変更しています。

※グラフ凡例の上流、下流の記載は、受入地に対して、上流側の測定点か、下流側の測定点かを表すものです。